



CENTRALE
NUCLÉAIRE
DE FESSENHEIM

POINT 7

DIVERS - MISE À L'ARRÊT DES RÉACTEURS

CLIS - 20 JUIN 2017



MISE À L'ARRÊT DES RÉACTEURS


→ Arrêt Unité n°1 / 1^{er} au 8 avril 2017

Description de l'événement	<p>Le Samedi 1^{er} avril à 00h30, l'unité de production n°1 de la centrale nucléaire EDF de Fessenheim a été mise à l'arrêt, afin que les équipes procèdent au contrôle d'un circuit nécessaire lorsque le réacteur est à l'arrêt (système RRA – refroidissement du réacteur à l'arrêt).</p> <p>Le contrôle effectué sur ce circuit a permis de caractériser et de supprimer une légère fuite sur un raccord, en raison de la position non conforme d'une vanne d'isolement.</p> <p>L'unité de production n°1 a été reconnectée au réseau électrique national le samedi 8 avril à 17h15.</p>
Impact production	<p>8 jours Du 1^{er} avril à 00h30 au 8 avril à 17h15. Cet arrêt a été mis à profit pour réaliser d'autres opérations de maintenance sur l'installation.</p>
Impact sûreté	<p>Aucun Cette fuite était sans conséquence sur la sûreté, car collectée par les circuits prévus à cet effet. Cet événement a été déclaré le 6 avril à l'ASN au niveau 0, soit en dessous de l'échelle INES graduée de 1 à 7.</p>

MISE À L'ARRÊT DES RÉACTEURS

→ Arrêt Unité n°1 / 18 au 20 avril 2017

Description de l'événement	<p>Le mardi 18 avril, à 19h57, l'unité de production n°1 de la centrale nucléaire EDF de Fessenheim a été mise à l'arrêt, en raison d'un dysfonctionnement constaté lors d'un essai périodique mené sur un équipement de secours, situé dans la partie non nucléaire de l'installation.</p> <p>Les équipes ont procédé au contrôle de l'équipement et au remplacement d'un composant (une vanne) présentant un défaut de montage.</p> <p>L'unité de production n°1 a été reconnectée au réseau électrique national le jeudi 20 avril à 16h34.</p>
Impact production	<p>2 jours Du 18 avril à 19h57 au 20 avril à 16h34.</p>
Impact sûreté	<p>Aucun Intervention sur l'équipement et remplacement d'un composant. Cet événement a été déclaré le 20 avril à l'ASN au niveau 0, soit en dessous de l'échelle INES graduée de 1 à 7.</p>

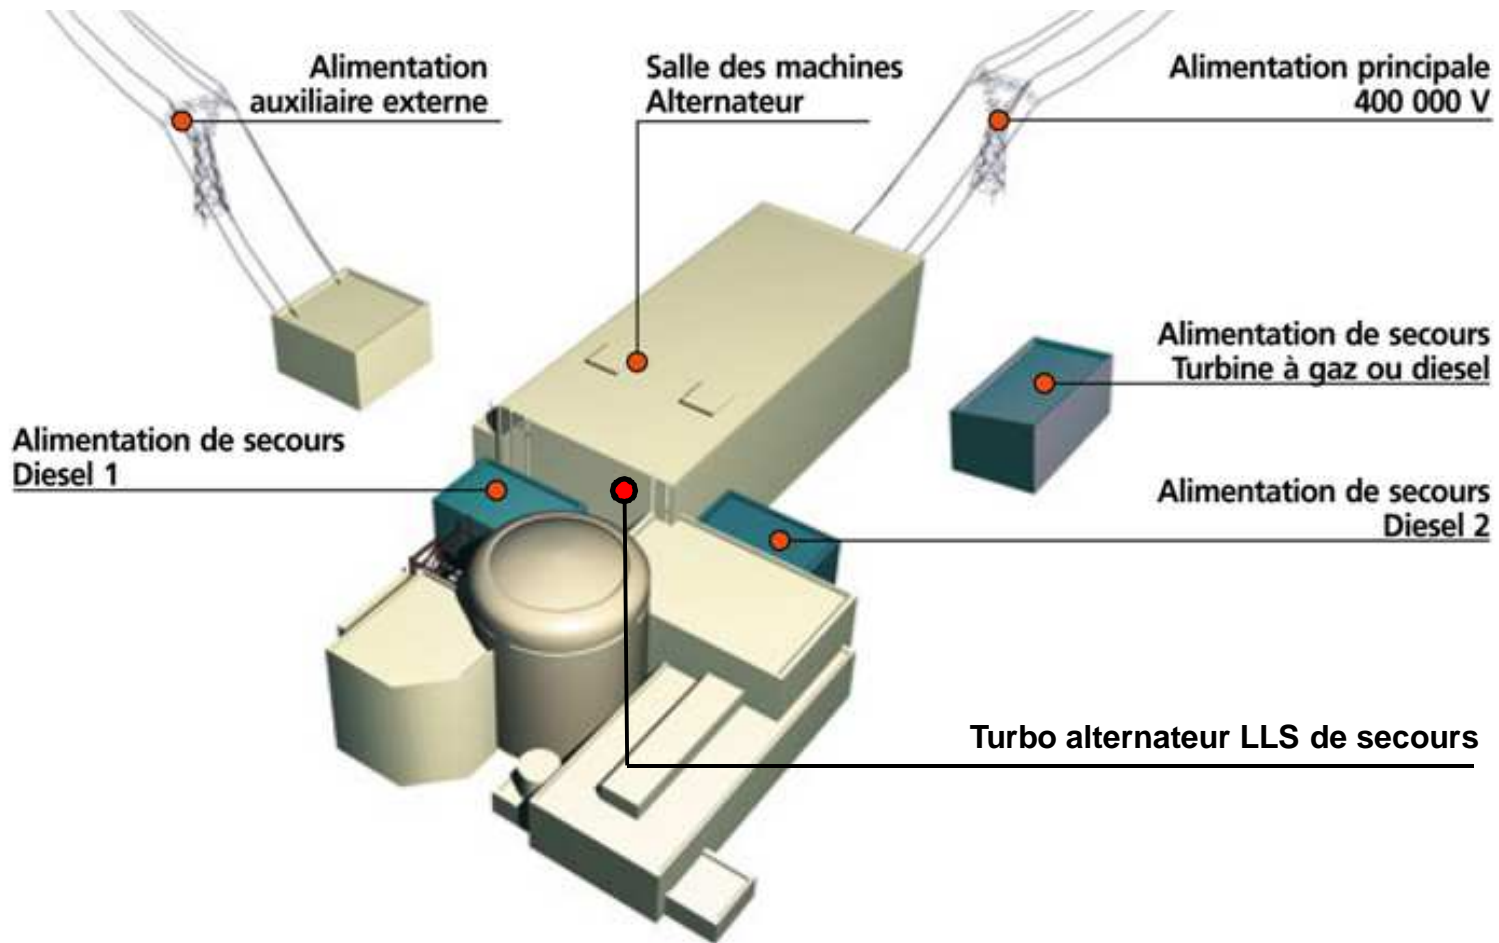

MERCI
DE VOTRE ATTENTION